


CARGO CONTROL AVERIAS

PLANTA ALTA

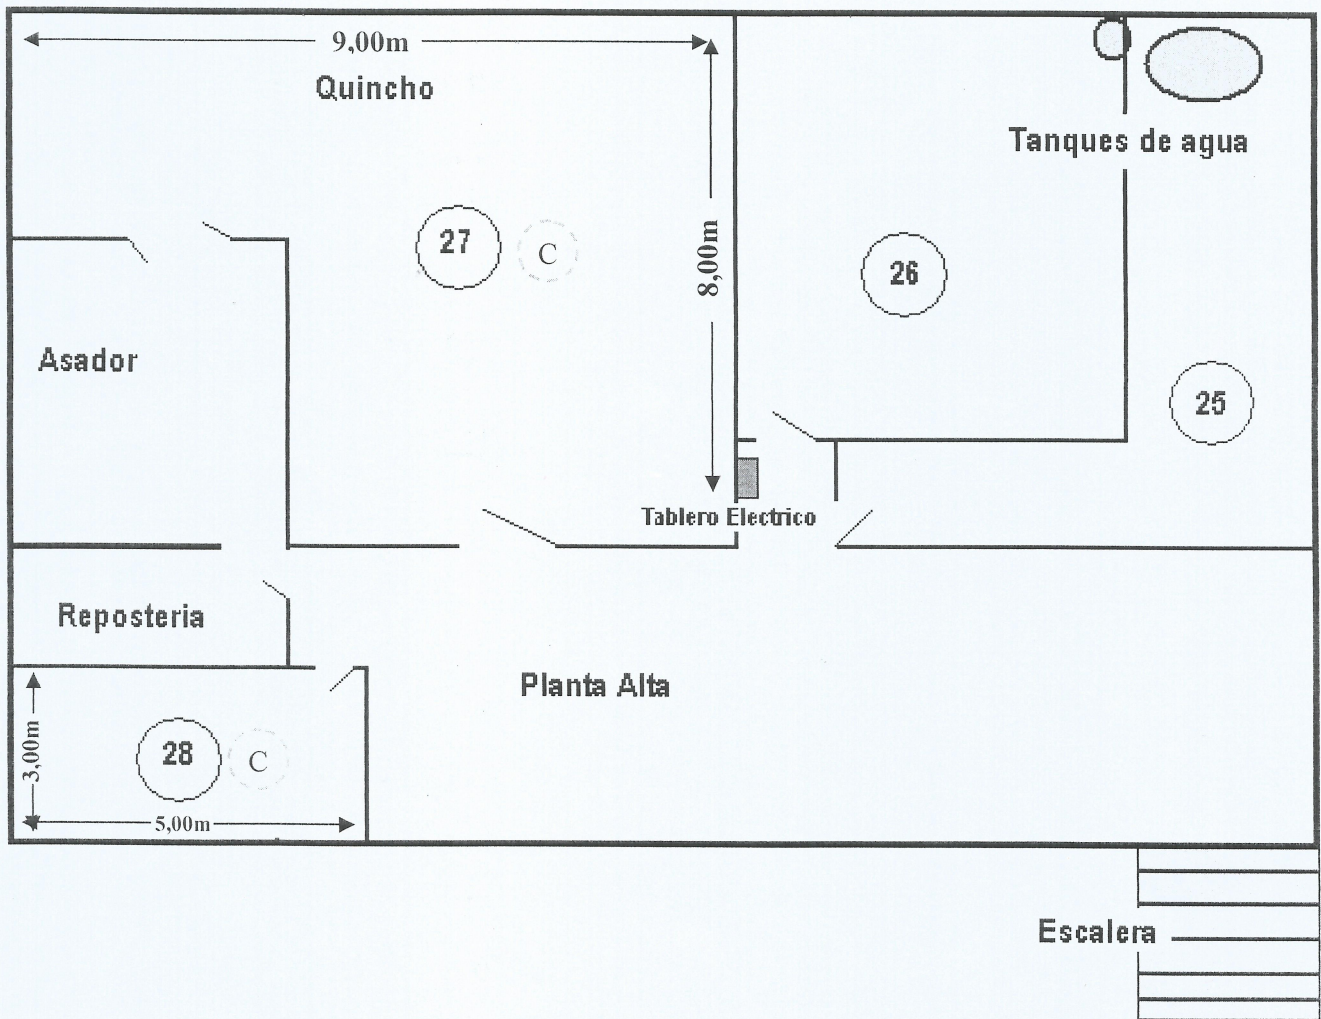

25= Pañol de Electricidad.

26= Pañol de Suboficial de Cargo.

27= Quincho.

28= Central de Control de Averías.

C Locales a calefaccionar.